

武汉市黄陂区生态环境监测站

监测报告

陂（污）字（2025）第025号

项目名称：武汉凯迪新龙污水处理有限公司
2025年第三次市重点源监督监测报告

委托单位：/


监测类别：污染源监测



说 明

- 1、本站保证监测数据的公正性和准确性。
- 2、报告无“检验检测专用章、骑缝章及  章”无效。
- 3、报告涂改未加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、复印报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5、报告缺页无效。
- 6、报告无授权人签字无效。
- 7、对委托单位自送样品的监测报告，结果仅对送检样品负责。
- 8、对监测报告有异议，应于收到监测报告之日起十五日内向我站书面提出，逾期不予受理。

武汉市黄陂区生态环境监测站
地址：前川街双凤大道 872 号
电话：027-85919747
传真：027-85919747

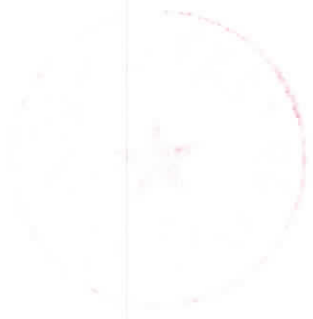

一、任务来源

根据武汉市生态环境局关于环境监管重点单位的工作要求，本站于 2025 年 7 月 7 日对武汉凯迪新龙污水处理有限公司的水质进行了第三次污染源监督性监测。

二、企业概况

表 2-1

企业名称	武汉凯迪新龙污水处理有限公司				
地址	武汉市黄陂区盘龙城刘店村			邮编	/
联系人	石敏	固定电话	/	手机	18986030545
企业生产状况 (正常年运行天数)	生产进行中				
废水处理工艺	CASS				
设计处理能力 (吨/日)	45000				
实际处理能力 (吨/日)	50148				
监测期间生产负荷 (%)	111				
废水排放去向	府河				
受纳污水体功能区类别	地表水Ⅴ类功能水域				
建成运行时间	2009 年 8 月				

三、监测内容方案

表 3-1

序号	监测点位	监测项目	监测频次	分析方法及依据
★1	处理前	水温（仅供参考）、pH 值、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量	4 次/天×1 天	见监测分析方法、仪器及依据一览表
	处理后	水温（仅供参考）、pH 值、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量、总铬、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪大肠菌群、六价铬、砷、汞、铅、镉		
执行标准		《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准		
备注		质控措施：全程空白、现场样品平行、实验室分析样品平行		

表 3-2

监测分析方法、仪器及依据一览表

类别	监测项目	监测分析方法	分析方法依据	分析仪器及编号	检出限
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法	HJ1147-2020	DZB-712F 便携式多 参数分析仪 651823NB024040049	/
2	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计法	GB/T13195-1991		/
3	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB11893-89	T6 新悦可见 分光光度计 31-1610-01-0131	0.01mg/L
4	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ535-2009	T6 新悦可见 分光光度计 31-1610-01-0127	0.03mg/L
5	化学 需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ828-2017	50mL 酸式滴定管	4mg/L
6	五日生 化需氧量	水质 五日生化需氧 量的测定稀释与接种法	HJ505-2009	LRH-70 化培养箱 220742118	0.5mg/L
7	石油类	水质 石油类和动植物油 的测定 红外分光光度法	HJ637-2018	红外测油仪 F2000-IIS	0.06mg/L
8	动植物油				
9	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测酶 底物法	HJ1001-2018	LRH-70 AA200832640	MPN/L <10
10	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾紫 外分光光度法	HJ636-2012	TU-1900 双束紫外可 见分光光度计 23-1900-01-0115	0.05mg/L
11	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	GB7467-87	T6 新悦可见 分光光度计 20-1610-98-0161	0.004mg/L
12	总铬	水质 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	GB7466-87	T6 新悦可见 分光光度计 20-1610-98-0161	0.004mg/L
13	汞	水质 砷、硒、汞的测定 原子荧光法	HJ694-2014	原子荧光光度计 BAF-2000 2000B1712120061	0.00004 mg/L
14	砷				0.0003 mg/L
15	镉	水质 铜、锌、镉、铅的测 定原子吸收分光光度法	GB 7475-87	iCE3300 原子吸收 分光光度计 AA02133009	0.001mg/L
16	铅				0.01mg/L

类别	监测项目	监测分析方法	分析方法依据	分析仪器及编号	检出限
17	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法	HJ826-2017	全自动流动注射分析仪 BDFIA-8000 800011041711150119	0.04 mg/L

四、质控措施

严格按照 HJ91.1-2019《污水监测技术规范》、HJ/T373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》、《环境水质监测质量保证手册》（第三版）开展监测质量保证和质量控制工作，根据各项目的分析方法，分别采取空白值测定、平行样测定、国标样测定等质量控制措施，使用的仪器设备均通过计量测试检定部门的检定或校准，并处于有效期范围内。

表 4-1:

质控措施一览表

监测项目	全程序空白	检出限	评价	样品浓度所属范围(mg/L)	平行双样相对偏差	允许相对偏差	评价
氨氮	ND	0.03mg/L	合格	1.37~1.41	0.7	≤10%	合格
总氮	ND	0.05mg/L	合格	9.29~9.62	0.6	≤5%	合格
总磷	ND	0.01mg/L	合格	0.12~0.13	0	≤10%	合格
化学需氧量	ND	4mg/L	合格	13~15	0	≤10%	合格
五日生化需氧量	ND	0.5mg/L	合格	4.3~4.7	1.1	≤20%	合格
备注	1、现场空白样测定值应小于方法检出限； 2、全程空白依据（HJ/T373-2007）《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》；平行双样偏差依据项目国家标准分析方法相关要求、《环境水质监测质量保证手册》（第三版）； 3、其余分析项目均为 ND，“ND”表示未检出。						

五、监测结果及评价

废水监测结果及评价见表 5-1、5-2

表 5-1:

武汉市黄陂区生态环境监测站监测报告单

项目名称		武汉凯迪新龙污水处理有限公司 污染源监测			样品类型	水	
监测项目		水温、pH 值、总磷、氨氮、总氮、 化学需氧量			监测日期	2025 年 7 月 7 日	
采样 点位	频次	监测项目					
		水温	pH 值	氨氮	化学需氧量	总磷	总氮
		℃	无量纲	mg/L			
处 理 前	1	31.2	7.8	18.4	73	1.77	19.6
	2	31.4	7.8	17.9	79	1.69	19.8
	3	31.6	7.9	17.9	82	1.71	19.8
	4	31.7	8.0	18.0	85	1.80	20.0
	4 平行	31.8	7.9	18.1	83	1.78	20.3
	均值	/	/	18.1	80	1.75	19.9
处 理 后	1	32.1	7.4	1.40	14	0.13	9.29
	2	32.3	7.5	1.38	13	0.12	9.39
	3	32.3	7.4	1.38	15	0.12	9.62
	4	32.5	7.5	1.40	14	0.12	9.47
	4 平行	32.5	7.5	1.41	13	0.13	9.53
	均值	/	/	1.39	14	0.12	9.46
标准限值		/	6-9	5（8）	50	0.5	15
评价结论		/	达标	达标	达标	达标	达标
备注		①氨氮标准限值括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ②水温仅作参考，其方法检出限见监测分析方法、仪器及依据一览表。					

表 5-2:

武汉市黄陂区生态环境监测站监测报告单

项目名称		武汉凯迪新龙污水处理有限公司 污染源监测			样品类型	水	
监测项目		五日生化需氧量、动植物油等			监测日期	2025 年 7 月 7 日	
采样 点位	频次	监测项目					
		流量	石油类	动植 物油	阴离子表 面活性剂	五日生化 需氧量	粪大 肠菌群
		m ³ /h	mg/L				MPN/L
处 理 后	1	2089	ND	ND	ND	4.4	73
	2	/	ND	ND	ND	4.3	10
	3	/	ND	ND	ND	4.5	85
	4	/	ND	ND	ND	4.6	63
	4 平行	/	/	/	ND	4.7	/
	均值	/	ND	ND	ND	4.5	58
标准限值		/	1	1	0.5	10	1000
评价结论		/	达标	达标	达标	达标	达标
采样 点位	频次	监测项目					
		六价铬	总铬	汞	砷	铅	镉
		mg/L					
处 理 后	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4	ND	ND	ND	0.0003	ND	ND
	4 平行	ND	ND	ND	0.0003	ND	ND
	均值	ND	ND	ND	ND	ND	ND
标准限值		0.05	0.1	0.001	0.1	0.1	0.01
评价结论		达标	达标	达标	达标	达标	达标
备注		①ND 表示未检出，其方法检出限见监测分析方法、仪器及依据一览表。 ②流量数据为厂方提供，仅供参考。					

六、结论

经监测分析，该污水处理厂排口水质经处理后各项监测指标结果均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准。

编制人: 陈江华 复核人: 李秀艳 报告签发人: 宋江波
日 期: 2025.7.16 日 期: 2025.7.18 期: 2025.7.18

*****以下内容空白*****